




ABRIGO PADRÃO

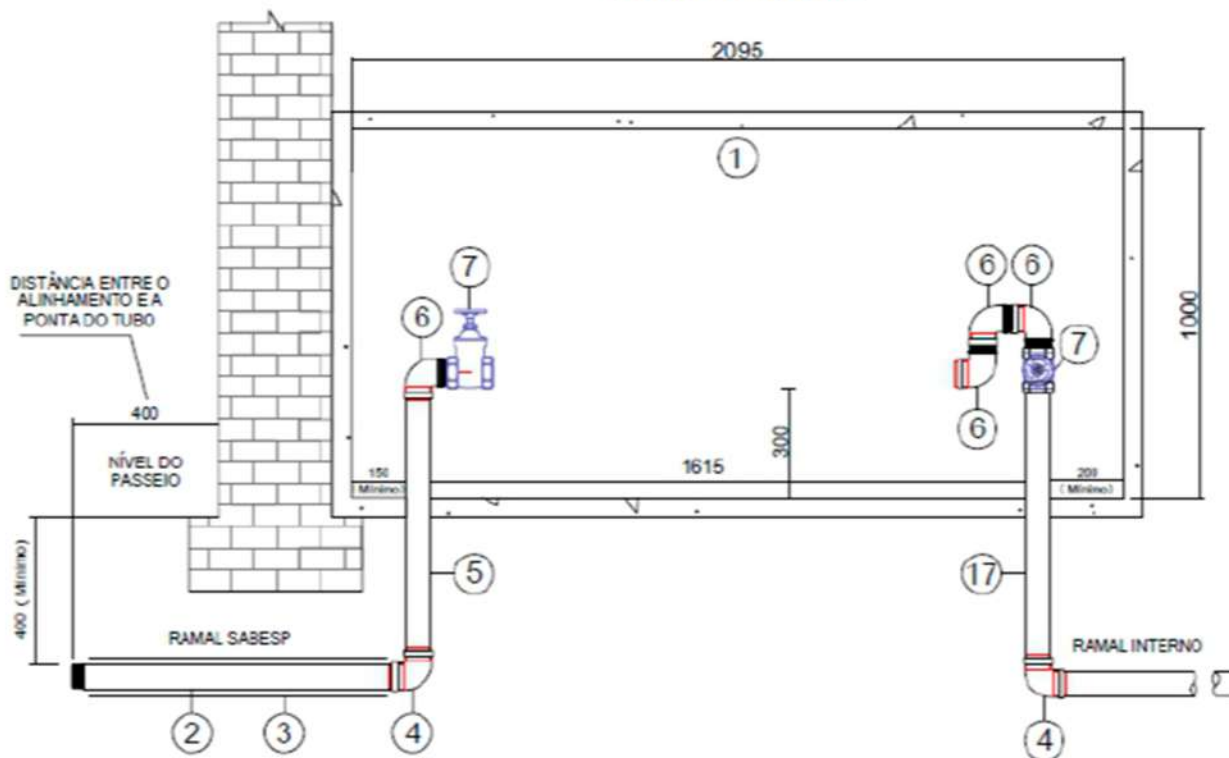


PADRÃO DN 50

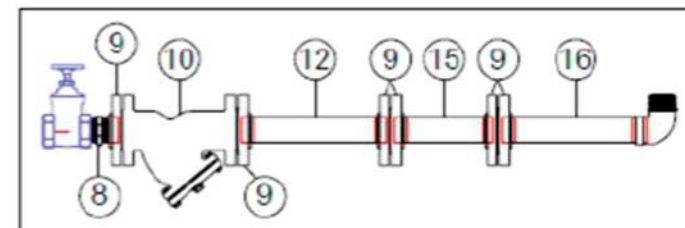

REDUÇÃO PARA DN 40

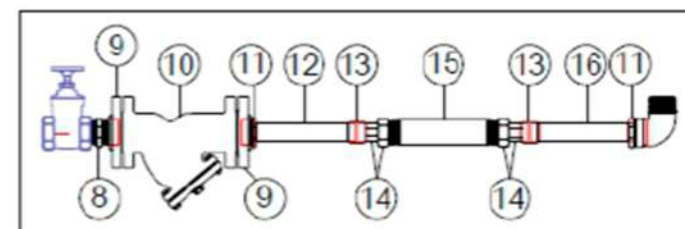

REDUÇÃO PARA DN 25

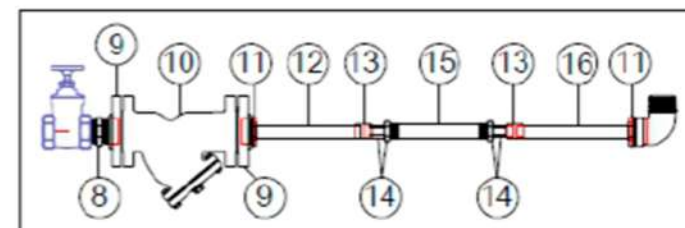

COMPONENTES					
ITEM	DENOMINAÇÃO	BITOLA	DN 50	DN 40	DN 25
1	ABRIGO DE ALVENARIA OU CONCRETO	-	400x1000x2095mm	400x1000x2095mm	400x1000x2095mm
2	TUBO AISI 304L	DN 50 (2")	Mínimo 900mm	Mínimo 900mm	Mínimo 900mm
3	TUBO CAMISA EM PVC	DN 75 (3")	Mínimo 800mm	Mínimo 800mm	Mínimo 800mm
4	COTOVELO 90° F/F AISI 304L	DN 50 (2")	-	-	-
5	TUBO AISI 304L	DN 50 (2")	Mínimo 745mm	Mínimo 745mm	Mínimo 745mm
6	COTOVELO 90° M/F AISI 304L	DN 50 (2")	-	-	-
7	REGISTRO DE GAVETA P/ SANEAMENTO	DN 50 (2")	-	-	-
8	NIPLE DUPLO AISI 304L	DN 50 (2")	-	-	-
9	FLANGE	DN 50 (2")	-	-	-
10	FILTRO Y FLANGEADO	DN 50 (2")	-	-	-
11	BUCHA DE REDUÇÃO AISI 304L *	DN 50 (2") X DN 40 (1.1/2") / DN 25 (1") ***	Não se aplica	-	-
12	TUBO AISI 304L	DN 50 (2") X DN 40 (1.1/2") / DN 25 (1") **	Mínimo 395mm	Mínimo 295mm	Mínimo 310mm
13	LUVA AISI 304L	DN 40 (1.1/2") / DN 25 (1") **	Não se aplica	-	-
14	CONJUNTO TUBETE C/PORCA EM LATÃO	DN 40 (1.1/2") / DN 25 (1") **	Não se aplica	81mm	70mm
15	ESPAÇADOR EM TUBO DE PVP 888	DN 50 (2") X DN 40 (1.1/2") / DN 25 (1") **	270mm DN 50 (2")	380mm DN 50 (2")	260mm DN 32 (1.1/4")
16	TUBO AISI 304L	DN 50 (2") X DN 40 (1.1/2") / DN 25 (1") **	Mínimo 395mm	Mínimo 295mm	Mínimo 310mm
17	TUBO AISI 304L	DN 50 (2")	775mm	775mm	775mm

*Somente para o caso de redução do hidrômetro para DN 40 e DN 25. O fornecimento deve incluir apenas a opção definida pela Sabesp

**A bitola deve estar de acordo com o DN do hidrômetro a ser utilizado no cavalete.

***Alternativamente, podem ser utilizados barras roscaáveis 5/8, com arruelas, porcas e contra porcas, desde que os flanges sejam tamponados para evitar a entrada de sujeiras ou corpos estranhos.

DN50
KIT CAVALETE SABESP DN50
2" NTS232 VER 6 - AÇO INOX



Hidráulica Oliveiras

DISTRIBUIDOS: (11) 94574-9231
WWW.HIDRAULICAOLIVEIRAS.COM.BR