




ABRIGO PADRÃO

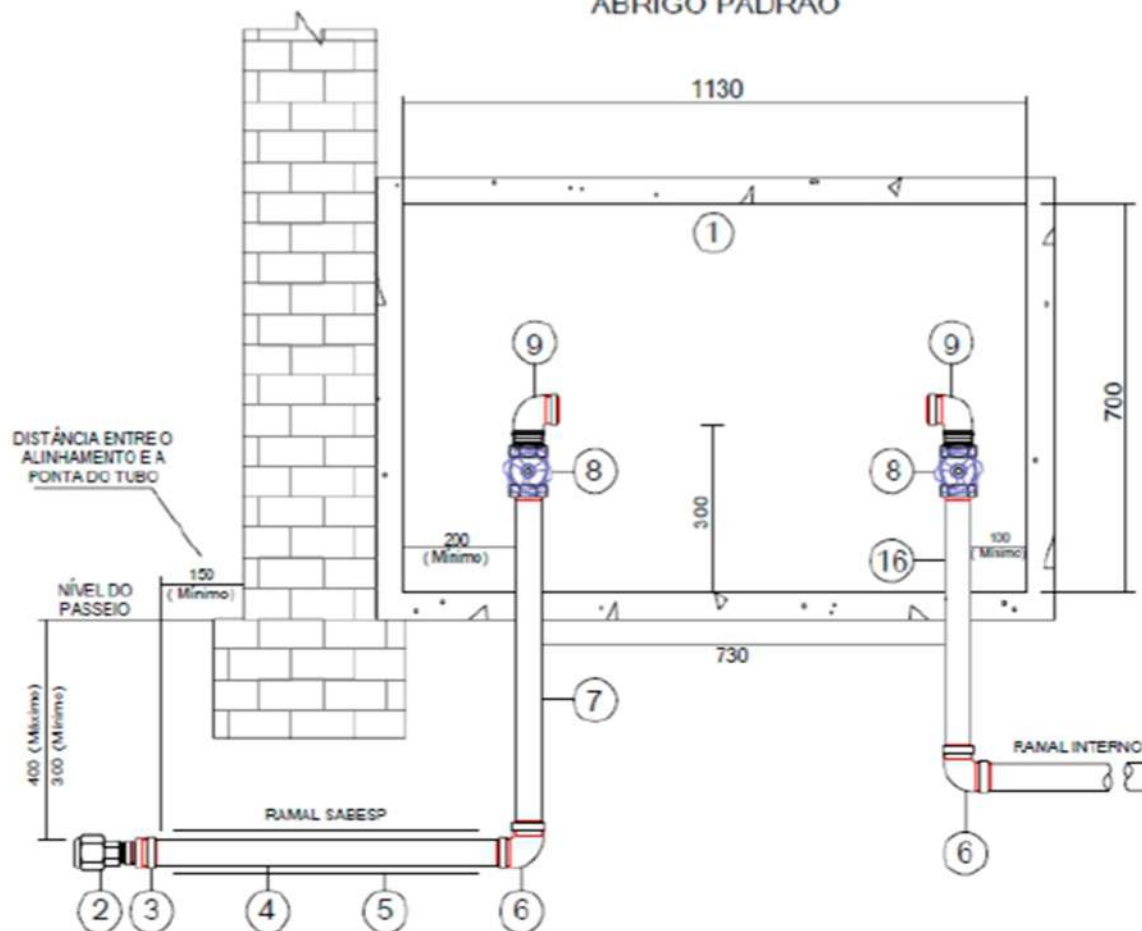


PADRÃO DN 40

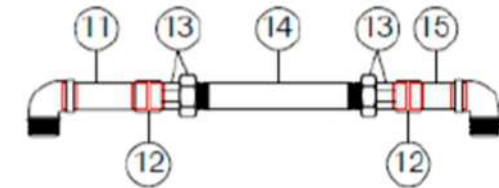

REDUÇÃO PARA DN 25

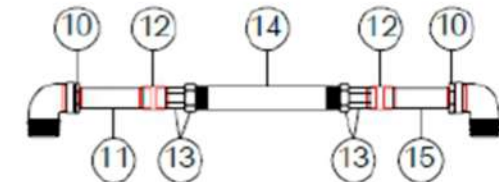

REDUÇÃO PARA DN 20

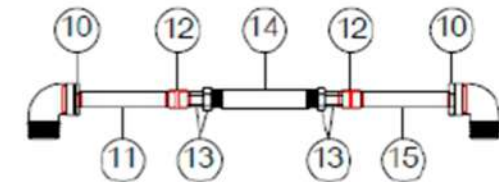

COMPONENTES

ITEM	DENOMINAÇÃO	BITOLA	DN 40	DN 25	DN 20
1	ABRIGO DE ALVENÁRIA OU CONCRETO	-	400x700x1130mm	400x700x1130mm	400x700x1130mm
2	ADAPTADOR COMPRESSÃO PARA PEAD	32mm x DN 25 (1")	-	-	-
3	LUVA DE REDUÇÃO AISI 304L	DN 40 (1.1/2") x DN 25 (1")	-	-	-
4	TUBO AISI 304L	DN 40 (1.1/2")	Mínimo 650mm	Mínimo 650mm	Mínimo 650mm
5	TUBO CAMISA EM PVC	DN 50 (2")	Mínimo 550mm	Mínimo 550mm	Mínimo 550mm
6	COTOVELO 90° F/F AISI 304L	DN 40 (1.1/2")	-	-	-
7	TUBO AISI 304L	DN 40 (1.1/2")	Mínimo 750mm	Mínimo 750mm	Mínimo 750mm
8	REGISTRO DE GAVETA P/ SANEAMENTO	DN 40 (1.1/2")	-	-	-
9	COTOVELO 90° M/F AISI 304L	DN 40 (1.1/2")	-	-	-
10	BUCHA DE REDUÇÃO AISI 304L *	DN 40 (1.1/2") X DN 25 (3/4") / DN 20 (3/4") **	Não se aplica	-	-
11	TUBO AISI 304L	DN 40 (1.1/2") X DN 25 (3/4") / DN 20 (3/4") **	150mm	150mm	187mm
12	LUVA AISI 304L	DN 40 (1.1/2") X DN 25 (3/4") / DN 20 (3/4") **	-	-	-
13	CONJUNTO TUBETE C/PORCA EM LATÃO	DN 40 (1.1/2") X DN 25 (3/4") / DN 20 (3/4") **	81mm	70mm	60mm
14	ESPAÇADOR EM TUBO DE PV	DN 40 (1.1/2") X DN 25 (3/4") / DN 20 (3/4") **	300mm DN 50 (2")	260mm DN 32 (1.1/4")	190mm DN 25 (1")
15	TUBO AISI 304L	DN 40 (1.1/2") X DN 25 (3/4") / DN 20 (3/4") **	100mm	140mm	187mm
16	TUBO AISI 304L	DN 40 (1.1/2")	Mínimo 600mm	Mínimo 600mm	Mínimo 600mm

*Somente para o caso de redução do hidrômetro para DN 25 e DN 20. O fornecimento deve incluir apenas a opção definida pela Sabesp.

**A bitola deve estar de acordo com o DN do hidrômetro a ser utilizado no cavalete.

DN40

KIT CAVALETE SABESP DN40
1.1/2" NTS232 VER 6 - AÇO INOX



Hidráulica Oliveiras

DISTRIBUIDOS: (11) 94574-9231
WWW.HIDRAULICAOLIVERIAS.COM.BR